

SUDERINTA
Tauragės rajono savivaldybės
administracija
Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė

(pareigos, vardas, pavardė)
2023.10.09


UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

TVIRTINU
UAB Tauragės šilumos tinklai
direktorius
Audrius Arcišauskas

2023.10.09

AERODROMO KATILINĖS VARTOTOJŲ TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 2023-2024 M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t _{lauko} , °C	T ₁ , °C	T ₂ , °C
10	68	42
9	68	42
8	68	42
7	68	42
6	68	42
5	68	42
4	68	42
3	68	42
2	68	42
1	68	42
0	68	42
-1	69	42
-2	70	43
-3	71	43
-4	72	44
-5	73	44
-6	74	45
-7	75	45
-8	76	46
-9	77	46
-10	78	47
-11	78	47
-12	79	48
-13	80	48
-14	81	49
-15	82	49
-16	83	50
-17	84	50
-18	85	51
-19	86	51
-20	87	52
-21	88	52

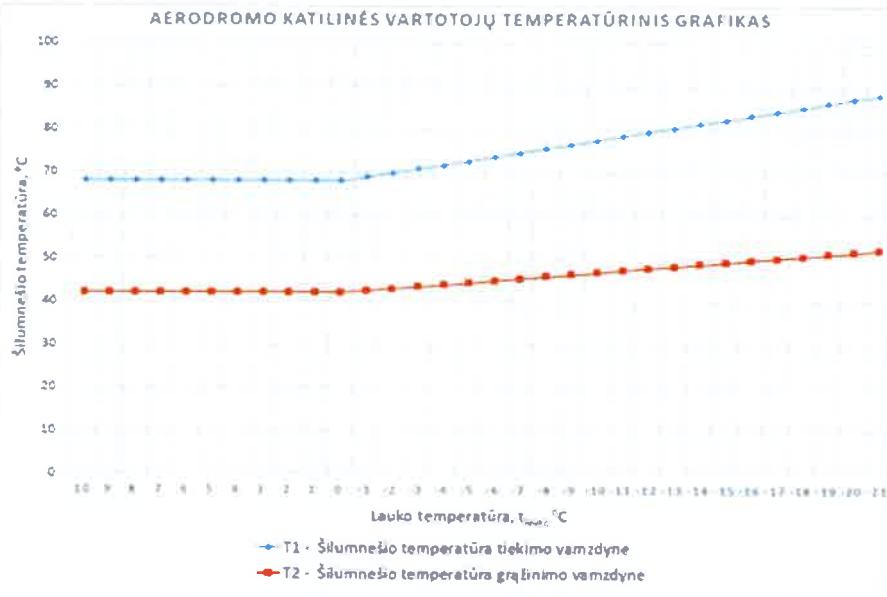

Slėgių skirtumas pas vartotoją tarp slėgio tiekimo
vamzdyne ir slėgio grąžinimo vamzdyne $\Delta p = P_1 - P_2$,
ne mažesnis kaip $1,2 \pm 5\%$, bar.

Šilumnešio parametru grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.
Šilumos tiekimas 2023-2024 metų šildymo sezono metu Tauragės miesto Aerodromo katilinės vartotojams vykdomas pagal 90–50 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).
Skaičiuojamoji patalpų oro temperatūra $t_{pat} = +18$ °C.
Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra $t_{lauko} = -21$ °C.
Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: ± 5 °C.
Grąžinamo šilumnešio momentinė temperatūra gali viršyti nustatyta grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.
Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiaubčių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų – būtiniai šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinii asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neišlaikant projektinio srauto bei patalpų temperatūros normų.