

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

SUDERINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktoriė Gintarė Rakauskienė

(pareigos, vardas, pavardė)

20~~13~~²³ 10-09


TVIRTINU
UAB Tauragės šilumos tinklai
direktorius

Audrius Arcišauskas

20~~13~~²³ 10-09

TARAILIŲ KATILINĖS VARTOTOJŲ TIEKIAMO IR GRĀŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 20~~13~~²³-20~~14~~²⁴ M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t_{lauko} , °C	T ₁ , °C	T ₂ , °C
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	65	43
4	65	43
3	65	43
2	65	43
1	65	43
0	65	43
-1	66	43
-2	68	44
-3	69	44
-4	70	45
-5	72	45
-6	73	46
-7	74	46
-8	76	47
-9	77	47
-10	78	48
-11	80	48
-12	81	49
-13	82	49
-14	84	50
-15	85	50
-16	86	51
-17	88	51
-18	89	52
-19	90	52
-20	92	53
-21	93	53

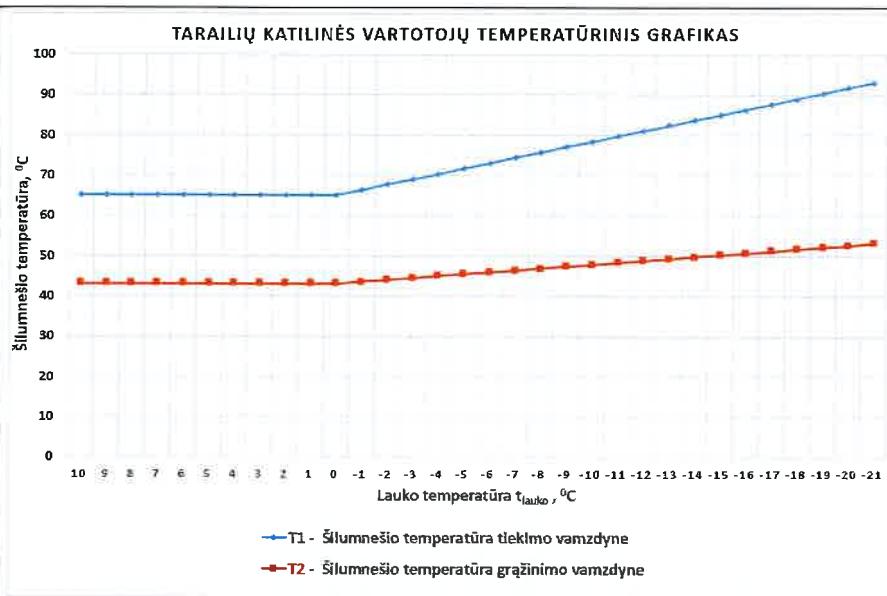

Slėgių skirtumas pas vartotoją tarp slėgio tiekimo vamzdyne ir slėgio grąžinimo vamzdyne $\Delta p = P_1 - P_2$, ne mažesnis kaip $1,2 \pm 5\%$, bar.

Šilumnešio parametruų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.
Šilumos tiekimas 20~~13~~²³-20~~14~~²⁴ metų šildymo sezono metu Tauragės miesto Tarailių katilinės vartotojams vykdomas pagal 95–50 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skaiciuojamoji patalpų oro temperatūra $t_{pat} = +18$ °C.

Skaiciuojamoji lauko oro temperatūra $t_{lauko} = -21$ °C.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: ± 5 °C.

Grąžinamo šilumnešio vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Vasaros laikotarpiu karštam vandeniu gaminti/ruošti ir šildymo sezono pereinamuju laikotarpiu (pavasaris/ruduo) tiekamo šilumnešio temperatūra gali būti mažinama iki 60 °C, tiekimo šilumnešio grįžtama temperatūra turi būti išlaikoma ≤ 42 °C.

Šilumos tiekėjas neatšako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiaubčių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinii asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neišlaikant projekcinio srauto bei patalpų temperatūros normų.